
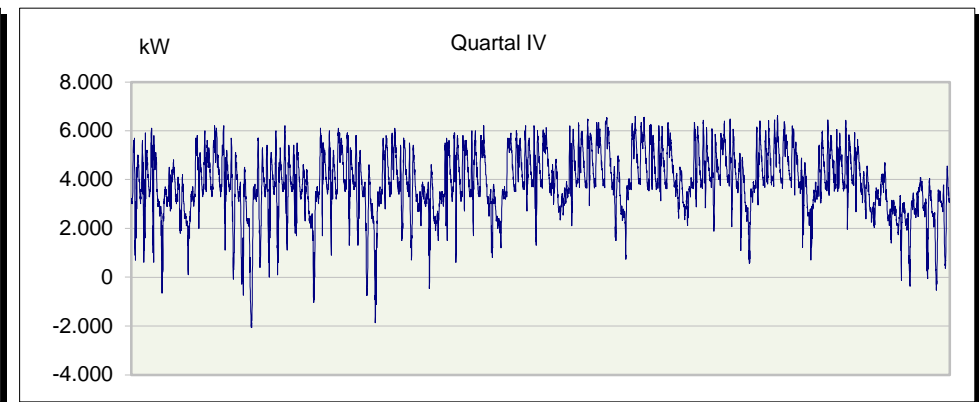
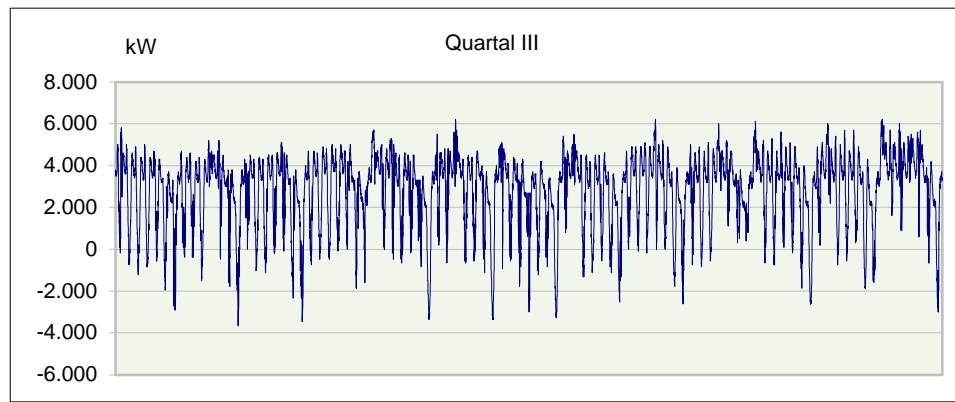
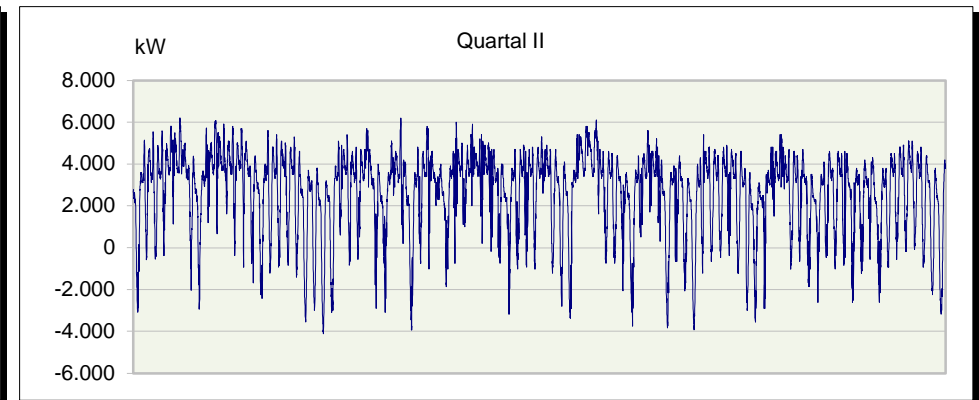


**Mittelspannung MS
Höchstentnahmelast**

**§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV
GJ 2019**

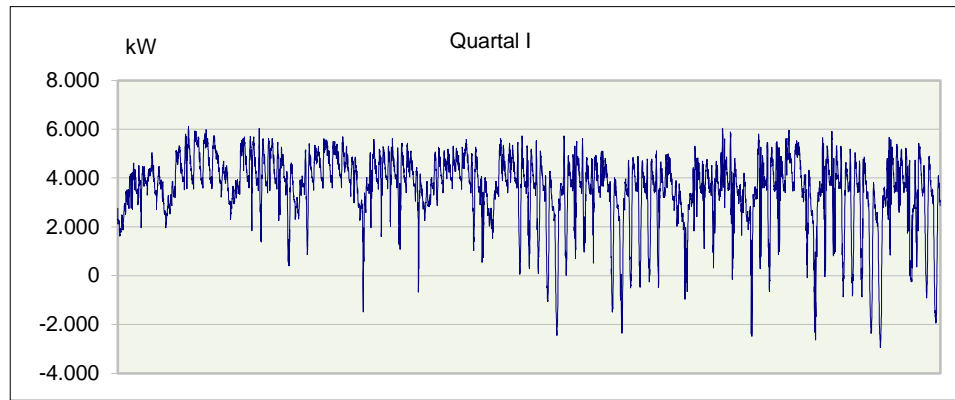

Jahresarbeit	28.263.838 kWh
Höchstleistung	6.624 kW
Datum/Zeit P _{max}	11.12.2019 16:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
(Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...),
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.